


Fjernvarmedeklaration 2025 i Hovedstadsområdet (Beregnet med 200%-metoden)



Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, juni 2026

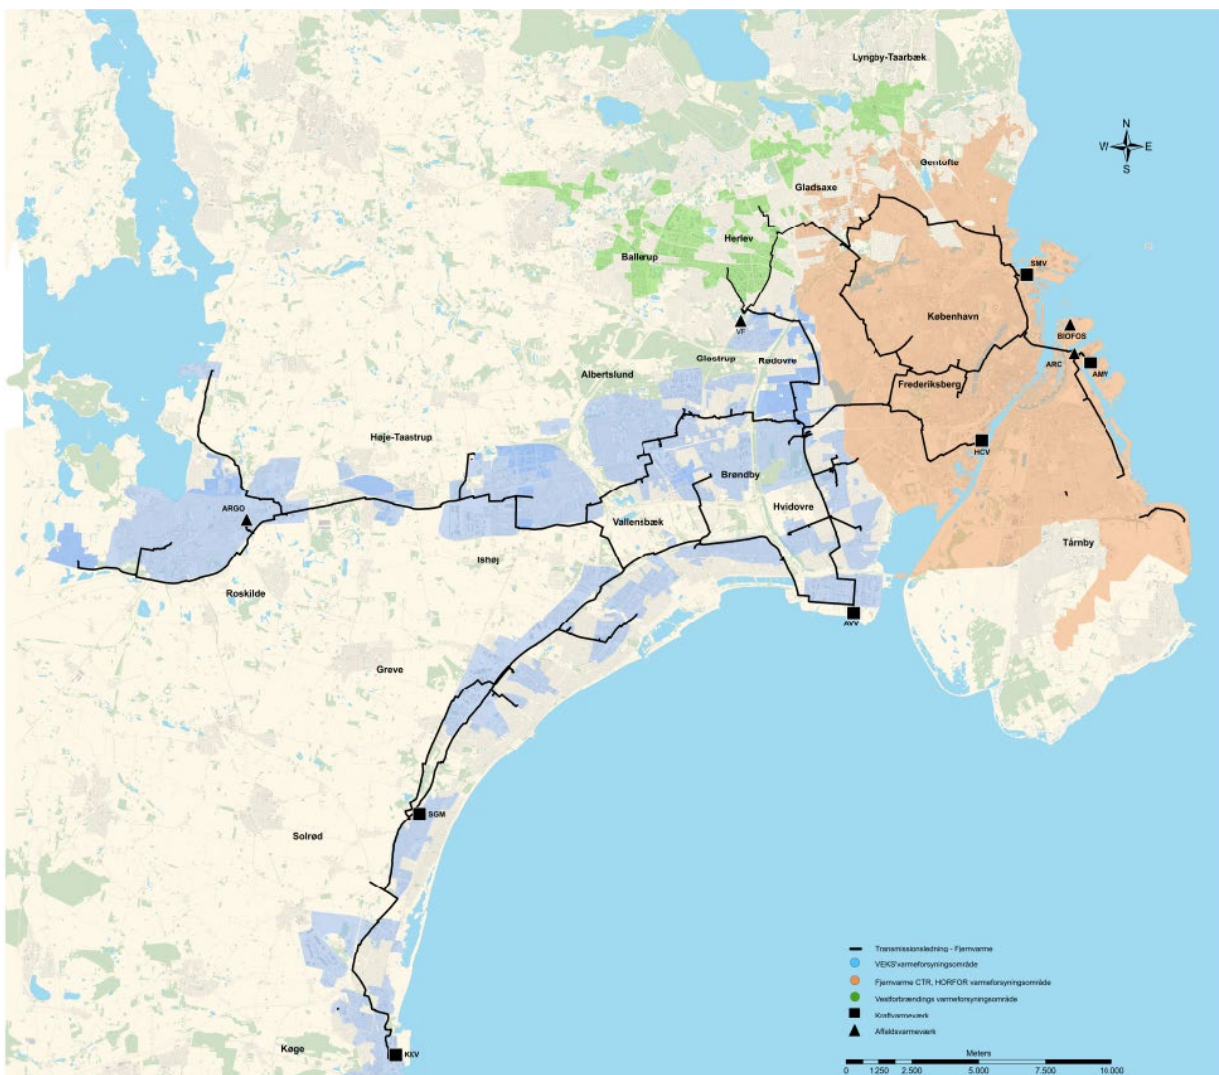

Grøn
fjernvarme
til dig



Fjernvarmedeklaration 2025 i Hovedstadsområdet

Fjernvarmedeklarationen udarbejdes af *Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden* som udgøres af fjernvarmeselskaberne CTR, VEKS og HOFOR. Derudover opgøres også fjernvarmens CO₂ neutrale andel og brændselsfordeling.

Fjernvarmedeklarationen 2025 er gældende for 2026 og er udarbejdet på baggrund af data fra 2025.

Deklarationen for 2025 er beregnet ud fra en 200 % virkningsgrad for kraftvarme, dvs. varme der er produceret sammen med el på kraftværkerne. Deklarationen bør benyttes i sammenhæng med eldeklARATIONEN, der er beregnet efter samme princip. Deklarationen for el kan desuden ses på Energisnets hjemmeside, hvor den opgøres ud fra flere forskellige fordelingsmetoder mellem el og varme.

Deklarationen for fjernvarme i tabellen nedenfor viser et gennemsnit for emissionerne for en slutbruger i Hovedstadsområdet. Deklarationer for de enkelte selskaber i Hovedstadsområdet fremgår bagerst i notatet.

I deklARATIONERNE er der taget hensyn til lokale forskelle, herunder nettab, elforbrug til distribution og lokalproduktion.

MiljødeklARATIONER Gennemsnit til kunder	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		El Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	3,6	g/kWh	13,0	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,2	mg/kWh	8	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,4	mg/kWh	1	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	3,7	g/kWh	13	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	4,3	mg/kWh	15	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	17,3	mg/kWh	62	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	16,4	mg/kWh	59	mg/kWh	341,1
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,1	mg/kWh	8	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	0,9	mg/kWh	3	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,05	kWh/kWh	0,05		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,22	kWh/kWh	0,22		
Flis	GJ/GJ	0,15	kWh/kWh	0,15		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Bioolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,12	kWh/kWh	0,12		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,56	kWh/kWh	0,56		

Figur 1 Fjernvarmedeklaration 2026 - gennemsnit til kunder

Beregningsmetode for fjernvarmedeklarationen i hovedstadsområdet

Ved beregning af fjernvarmedeklarationen anvendes de branchestandarder som brancheorganisationen Dansk Fjernvarme anbefaler. Ved interesse for de anvendte metodeanbefalinger, kan de findes i fjernvarmedeklarationens metodenotat på CTR, HOFOR og VEKS' hjemmesider. Metodenotatet indeholder også information vedr. beregningsmetode for biomasse og hvordan biomasse indgår i beregningen.

Kommentarer til udledningerne og den CO₂-neutrale andel af fjernvarmeproduktionen 2025

Ved dette års fjernvarmedeklaration er der sket et metodeskifte til beregningerne, på baggrund af skifte i Dansk Fjernvarme's anbefaling. Det betyder, at CO₂ emissionen fra affald ikke længere medregnes i varmeproduktionen. For ledningsgas medregnes alene CO₂-emissionen fra naturgasandelen, mens emissioner fra biogasandelen ikke medtages, da biogas anses for CO₂-neutral. Metodeskiftet har givet anledning til en ændring i angivelsen af CO₂ emissionen i fjernvarmedeklarationen.


I år er der yderligere tilføjet en beregning af, hvor meget energi der blev brugt til at levere én enhed opvarmning. Dette er et nyt krav i [Energioplysningsbekendtgørelsen](#). I 2025 er der blevet brugt 0,56 GJ energi pr. GJ produceret varme for en gennemsnitlig kunde i hovedstadsområdet fjernvarmenet.

Fjernvarmedeklarationen for 2025, ligner i høj grad fjernvarmedeklarationen fra året før, når man kun ser på det samlede varmekonsum samt fordelingen af varmeproduktion til at opfylde varmebehovet. Det er kun nogle mindre procentpoint som har flyttet sig fra forrige år.

I fjernvarmedeklarationen for 2025 er CO₂ udledningen for en slutbruger i hovedstadsområdet gennemsnitlig på 13 g/KWh og den CO₂-neutrale andel er på 94%.

Kigges der på fordelingen af varmeproduktion vægtet ud fra brændsler er 2025 nærmest identisk med 2024, og der er derfor ikke noget markant at kommentere på.

Figur over brændselsfordeling af fjernvarmeproduktion til hovedstadsområdet

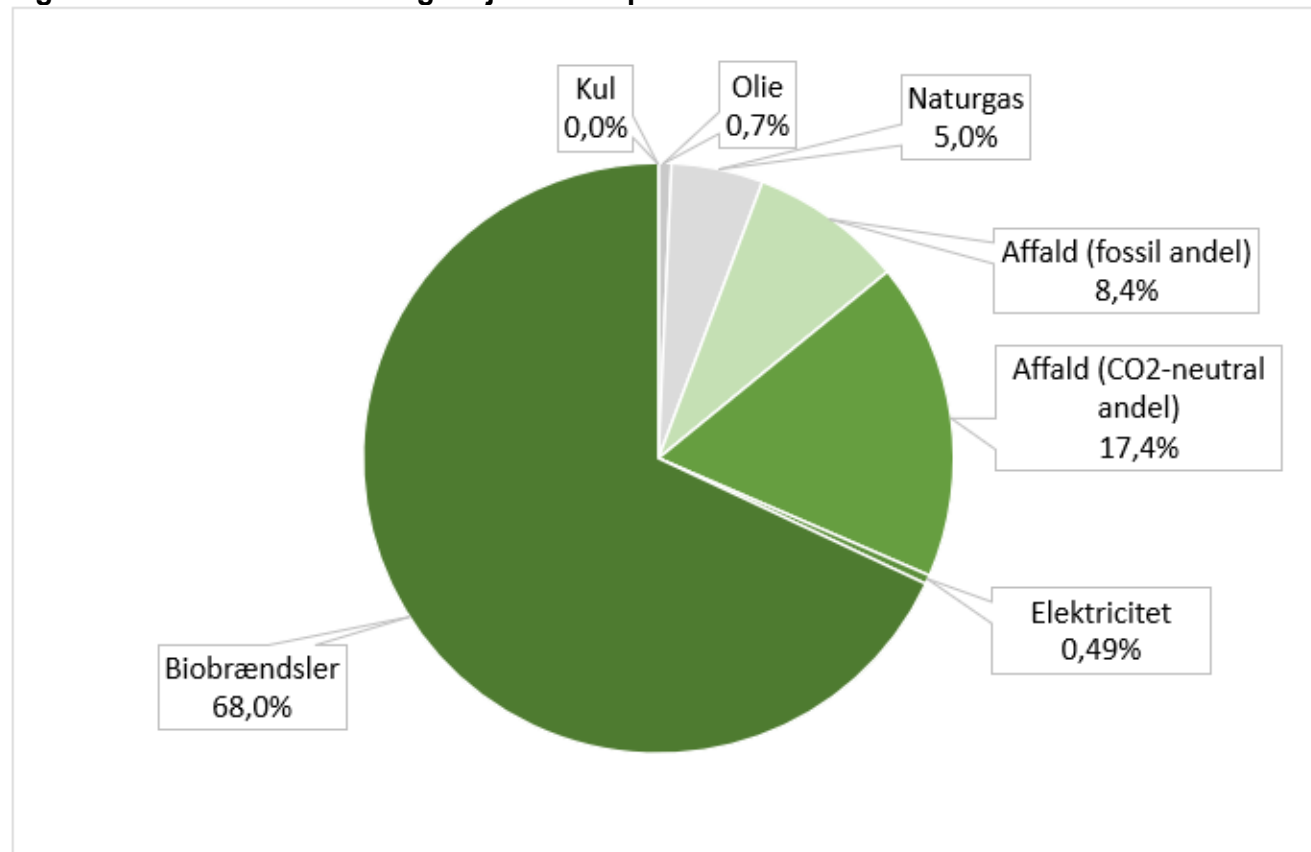

Figur 2: Fordeling af fjernvarmeproduktion 2025, vægtet ud for brændsler (energi output, GJ fjernvarme)

Deklaration for fjernvarmeselskaber i Hovedstadsområdet

I deklARATIONEN er medtaget lokalproduktion (f.eks. overskudsvarme og varmepumper) for det enkelte fjernvarmeselskab. Ligeledes indgår elforbruget, til varmepumper mm. for de enkelte fjernvarmeselskaber.

Miljødeklarationer Fra transmission til selskaber	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	3,2	g/kWh	11,4	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	1,9	mg/kWh	7,0	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,4	mg/kWh	1,3	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	3,3	g/kWh	11,9	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	3,8	mg/kWh	13,8	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	15,2	mg/kWh	54,7	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	14,3	mg/kWh	51,5	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	1,9	mg/kWh	6,7	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	0,8	mg/kWh	3,0	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,05	kWh/kWh	0,05		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,20	kWh/kWh	0,20		
Flis	GJ/GJ	0,14	kWh/kWh	0,14		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Biolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,11	kWh/kWh	0,11		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,50	kWh/kWh	0,50		

Miljødeklarationer Gennemsnit til kunder	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	3,6	g/kWh	13,0	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,2	mg/kWh	8	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,4	mg/kWh	1	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	3,7	g/kWh	13	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	4,3	mg/kWh	15	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	17,3	mg/kWh	62	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	16,4	mg/kWh	59	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,1	mg/kWh	8	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	0,9	mg/kWh	3	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,05	kWh/kWh	0,05		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,22	kWh/kWh	0,22		
Flis	GJ/GJ	0,15	kWh/kWh	0,15		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Biolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,12	kWh/kWh	0,12		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,56	kWh/kWh	0,56		

Miljødeklarationer København (Hofor)	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	3,6	g/kWh	13,0	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,2	mg/kWh	8,1	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,4	mg/kWh	1,5	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	3,8	g/kWh	13,6	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	4,3	mg/kWh	15,6	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	17,4	mg/kWh	62,6	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	16,5	mg/kWh	59,3	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,1	mg/kWh	7,7	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	0,9	mg/kWh	3,4	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,05	kWh/kWh	0,05		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,22	kWh/kWh	0,22		
Flis	GJ/GJ	0,15	kWh/kWh	0,15		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Bioolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,12	kWh/kWh	0,12		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,57	kWh/kWh	0,57		

Miljødeklarationer Frederiksberg	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	3,4	g/kWh	12,2	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,1	mg/kWh	7,4	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,4	mg/kWh	1,4	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	3,5	g/kWh	12,7	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	4,1	mg/kWh	14,7	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	16,2	mg/kWh	58,4	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	15,3	mg/kWh	55,0	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,0	mg/kWh	7,1	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	0,9	mg/kWh	3,2	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,05	kWh/kWh	0,05		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,21	kWh/kWh	0,21		
Flis	GJ/GJ	0,14	kWh/kWh	0,14		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Bioolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,12	kWh/kWh	0,12		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,54	kWh/kWh	0,54		

Miljødeklarationer Gentofte	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	3,5	g/kWh	12,7	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,2	mg/kWh	7,8	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,4	mg/kWh	1,5	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	3,7	g/kWh	13,3	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	4,3	mg/kWh	15,3	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	16,9	mg/kWh	61,0	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	16,0	mg/kWh	57,5	mg/kWh	341,1
NM VOC (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,1	mg/kWh	7,5	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	0,9	mg/kWh	3,3	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,05	kWh/kWh	0,05		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,22	kWh/kWh	0,22		
Flis	GJ/GJ	0,15	kWh/kWh	0,15		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Bioolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,12	kWh/kWh	0,12		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,56	kWh/kWh	0,56		

Miljødeklarationer Gladsaxe	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	3,4	g/kWh	12,4	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,1	mg/kWh	7,6	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,4	mg/kWh	1,4	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	3,6	g/kWh	12,9	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	4,1	mg/kWh	14,9	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	16,4	mg/kWh	59,2	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	15,5	mg/kWh	55,8	mg/kWh	341,1
NM VOC (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,0	mg/kWh	7,2	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	0,9	mg/kWh	3,2	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,05	kWh/kWh	0,05		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,21	kWh/kWh	0,21		
Flis	GJ/GJ	0,15	kWh/kWh	0,15		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Bioolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,12	kWh/kWh	0,12		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,54	kWh/kWh	0,54		

Miljødeklarationer Tårnby	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	3,5	g/kWh	12,5	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,3	mg/kWh	8,3	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,4	mg/kWh	1,4	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	3,6	g/kWh	13,1	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	4,0	mg/kWh	14,2	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	17,0	mg/kWh	61,1	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	16,6	mg/kWh	59,6	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,1	mg/kWh	7,6	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	0,9	mg/kWh	3,4	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,05	kWh/kWh	0,05		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,20	kWh/kWh	0,20		
Flis	GJ/GJ	0,14	kWh/kWh	0,14		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Bioolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,11	kWh/kWh	0,11		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,50	kWh/kWh	0,50		

Miljødeklarationer Albertslund Varmeforsyning	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	3,9	g/kWh	13,9	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,4	mg/kWh	8,6	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,4	mg/kWh	1,6	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	4,0	g/kWh	14,5	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	4,6	mg/kWh	16,6	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	18,5	mg/kWh	66,7	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	17,6	mg/kWh	63,3	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,3	mg/kWh	8,2	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	1,0	mg/kWh	3,6	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,06	kWh/kWh	0,06		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,24	kWh/kWh	0,24		
Flis	GJ/GJ	0,16	kWh/kWh	0,16		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Bioolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,13	kWh/kWh	0,13		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,60	kWh/kWh	0,60		

Miljødeklarationer COOP (Industrikunde hos VEKS)	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	3,2	g/kWh	11,4	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	1,9	mg/kWh	7,0	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,4	mg/kWh	1,3	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	3,3	g/kWh	11,9	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	3,8	mg/kWh	13,8	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	15,2	mg/kWh	54,7	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	14,3	mg/kWh	51,5	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	1,9	mg/kWh	6,7	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	0,8	mg/kWh	3,0	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,05	kWh/kWh	0,05		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,20	kWh/kWh	0,20		
Flis	GJ/GJ	0,14	kWh/kWh	0,14		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Bioolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,11	kWh/kWh	0,11		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,50	kWh/kWh	0,50		

Miljødeklarationer Brøndby	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	3,6	g/kWh	13,1	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,2	mg/kWh	8,1	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,4	mg/kWh	1,5	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	3,8	g/kWh	13,6	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	4,4	mg/kWh	15,7	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	17,4	mg/kWh	62,7	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	16,5	mg/kWh	59,3	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,1	mg/kWh	7,7	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	0,9	mg/kWh	3,4	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,05	kWh/kWh	0,05		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,22	kWh/kWh	0,22		
Flis	GJ/GJ	0,15	kWh/kWh	0,15		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Bioolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,13	kWh/kWh	0,13		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,57	kWh/kWh	0,57		

Miljødeklarationer Glostrup	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	3,4	g/kWh	12,4	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,1	mg/kWh	7,6	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,4	mg/kWh	1,4	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	3,6	g/kWh	12,9	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	4,1	mg/kWh	14,9	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	16,5	mg/kWh	59,4	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	15,6	mg/kWh	56,1	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,0	mg/kWh	7,3	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	0,9	mg/kWh	3,2	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,05	kWh/kWh	0,05		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,21	kWh/kWh	0,21		
Flis	GJ/GJ	0,15	kWh/kWh	0,15		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Bioolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,12	kWh/kWh	0,12		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,54	kWh/kWh	0,54		

Miljødeklarationer Greve - Greve Fjernvarme	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	3,6	g/kWh	12,9	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,2	mg/kWh	8,0	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,4	mg/kWh	1,5	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	3,7	g/kWh	13,5	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	4,3	mg/kWh	15,4	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	17,2	mg/kWh	62,1	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	16,3	mg/kWh	58,8	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,1	mg/kWh	7,6	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	0,9	mg/kWh	3,4	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,05	kWh/kWh	0,05		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,22	kWh/kWh	0,22		
Flis	GJ/GJ	0,15	kWh/kWh	0,15		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Bioolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,12	kWh/kWh	0,12		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,56	kWh/kWh	0,56		

Miljødeklarationer Greve - Mosede Bypark	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	3,2	g/kWh	11,4	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	1,9	mg/kWh	7,0	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,4	mg/kWh	1,3	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	3,3	g/kWh	11,9	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	3,8	mg/kWh	13,8	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	15,2	mg/kWh	54,7	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	14,3	mg/kWh	51,5	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	1,9	mg/kWh	6,7	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	0,8	mg/kWh	3,0	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,05	kWh/kWh	0,05		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,20	kWh/kWh	0,20		
Flis	GJ/GJ	0,14	kWh/kWh	0,14		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Bioolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,11	kWh/kWh	0,11		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,50	kWh/kWh	0,50		

Miljødeklarationer Grevede Mosede Fjernvarme	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	4,5	g/kWh	16,4	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,8	mg/kWh	10,1	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,5	mg/kWh	1,9	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	4,7	g/kWh	17,0	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	5,4	mg/kWh	19,6	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	21,8	mg/kWh	78,5	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	20,6	mg/kWh	74,3	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,7	mg/kWh	9,6	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	1,2	mg/kWh	4,3	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,07	kWh/kWh	0,07		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,28	kWh/kWh	0,28		
Flis	GJ/GJ	0,19	kWh/kWh	0,19		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Bioolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,16	kWh/kWh	0,16		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,71	kWh/kWh	0,71		

Miljødeklarationer Tranegilde	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	3,6	g/kWh	13,1	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,3	mg/kWh	8,1	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,4	mg/kWh	1,5	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	3,8	g/kWh	13,7	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	4,4	mg/kWh	15,7	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	17,5	mg/kWh	62,9	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	16,6	mg/kWh	59,6	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,1	mg/kWh	7,7	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	1,0	mg/kWh	3,4	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,05	kWh/kWh	0,05		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,22	kWh/kWh	0,22		
Flis	GJ/GJ	0,15	kWh/kWh	0,15		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Bioolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,13	kWh/kWh	0,13		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,57	kWh/kWh	0,57		

Miljødeklarationer Hvidovre	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	3,2	g/kWh	11,5	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,0	mg/kWh	7,1	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,4	mg/kWh	1,3	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	3,3	g/kWh	12,0	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	3,8	mg/kWh	13,8	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	15,4	mg/kWh	55,3	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	14,5	mg/kWh	52,3	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	1,9	mg/kWh	6,8	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	0,8	mg/kWh	3,0	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,05	kWh/kWh	0,05		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,20	kWh/kWh	0,20		
Flis	GJ/GJ	0,14	kWh/kWh	0,14		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Bioolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,11	kWh/kWh	0,11		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,50	kWh/kWh	0,50		

Miljødeklarationer Høje Taastrup	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	4,2	g/kWh	15,1	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	3,0	mg/kWh	10,8	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,5	mg/kWh	1,7	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	4,4	g/kWh	15,8	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	4,5	mg/kWh	16,2	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	20,8	mg/kWh	74,8	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	20,9	mg/kWh	75,4	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,6	mg/kWh	9,4	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	1,2	mg/kWh	4,2	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,05	kWh/kWh	0,05		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,22	kWh/kWh	0,22		
Flis	GJ/GJ	0,15	kWh/kWh	0,15		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Biolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,12	kWh/kWh	0,12		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,56	kWh/kWh	0,56		

Miljødeklarationer Ishøj	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	3,3	g/kWh	12,0	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,1	mg/kWh	7,6	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,4	mg/kWh	1,4	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	3,5	g/kWh	12,5	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	3,9	mg/kWh	14,1	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	16,1	mg/kWh	57,8	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	15,4	mg/kWh	55,3	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,0	mg/kWh	7,1	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	0,9	mg/kWh	3,2	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,05	kWh/kWh	0,05		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,20	kWh/kWh	0,20		
Flis	GJ/GJ	0,14	kWh/kWh	0,14		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Biolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,11	kWh/kWh	0,11		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,51	kWh/kWh	0,51		

Miljødeklarationer Køge	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	3,4	g/kWh	12,3	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,1	mg/kWh	7,6	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,4	mg/kWh	1,4	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	3,6	g/kWh	12,8	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	4,1	mg/kWh	14,7	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	16,4	mg/kWh	59,0	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	15,5	mg/kWh	55,8	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,0	mg/kWh	7,2	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	0,9	mg/kWh	3,2	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,05	kWh/kWh	0,05		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,21	kWh/kWh	0,21		
Flis	GJ/GJ	0,14	kWh/kWh	0,14		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Biolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,12	kWh/kWh	0,12		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,54	kWh/kWh	0,54		

Miljødeklarationer FORS	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	4,3	g/kWh	15,6	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,9	mg/kWh	10,6	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,5	mg/kWh	1,8	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	4,5	g/kWh	16,2	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	4,8	mg/kWh	17,4	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	21,2	mg/kWh	76,2	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	20,9	mg/kWh	75,2	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,6	mg/kWh	9,5	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	1,2	mg/kWh	4,3	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,06	kWh/kWh	0,06		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,24	kWh/kWh	0,24		
Flis	GJ/GJ	0,16	kWh/kWh	0,16		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Biolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,13	kWh/kWh	0,13		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,61	kWh/kWh	0,61		

Miljødeklarationer Svogerslev Fjernvarme	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	4,6	g/kWh	16,6	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,9	mg/kWh	10,3	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,5	mg/kWh	1,9	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	4,8	g/kWh	17,3	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	5,5	mg/kWh	19,9	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	22,2	mg/kWh	79,9	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	21,0	mg/kWh	75,6	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,7	mg/kWh	9,8	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	1,2	mg/kWh	4,4	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,07	kWh/kWh	0,07		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,28	kWh/kWh	0,28		
Flis	GJ/GJ	0,19	kWh/kWh	0,19		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Bioolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,16	kWh/kWh	0,16		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,72	kWh/kWh	0,72		

Miljødeklarationer Rødovre	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	3,5	g/kWh	12,5	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,1	mg/kWh	7,7	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,4	mg/kWh	1,5	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	3,6	g/kWh	13,0	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	4,2	mg/kWh	15,0	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	16,7	mg/kWh	60,0	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	15,7	mg/kWh	56,7	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,0	mg/kWh	7,4	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	0,9	mg/kWh	3,3	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,05	kWh/kWh	0,05		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,21	kWh/kWh	0,21		
Flis	GJ/GJ	0,15	kWh/kWh	0,15		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Bioolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,12	kWh/kWh	0,12		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,55	kWh/kWh	0,55		

Miljødeklarationer Solrød	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	4,1	g/kWh	14,6	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,5	mg/kWh	9,0	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,5	mg/kWh	1,7	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	4,2	g/kWh	15,2	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	4,9	mg/kWh	17,5	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	19,4	mg/kWh	70,0	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	18,4	mg/kWh	66,2	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,4	mg/kWh	8,6	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	1,1	mg/kWh	3,8	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,06	kWh/kWh	0,06		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,25	kWh/kWh	0,25		
Flis	GJ/GJ	0,17	kWh/kWh	0,17		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Biolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,14	kWh/kWh	0,14		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,64	kWh/kWh	0,64		

Miljødeklarationer Vallensbæk Nord	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	4,1	g/kWh	14,6	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,5	mg/kWh	9,0	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,5	mg/kWh	1,7	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	4,2	g/kWh	15,2	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	4,9	mg/kWh	17,5	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	19,5	mg/kWh	70,1	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	18,4	mg/kWh	66,3	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,4	mg/kWh	8,6	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	1,1	mg/kWh	3,8	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,06	kWh/kWh	0,06		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,25	kWh/kWh	0,25		
Flis	GJ/GJ	0,17	kWh/kWh	0,17		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Biolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,14	kWh/kWh	0,14		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,64	kWh/kWh	0,64		

Miljødeklarationer Vallensbæk Syd	Fjernvarme Opgjort pr. GJ		Fjernvarme Opgjort pr. kWh		EI Opgjort pr. kWh	
Emissioner til luft						
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	3,6	g/kWh	12,9	g/kWh	53,8
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	g/GJ	2,2	mg/kWh	8,0	mg/kWh	50,0
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	g/GJ	0,4	mg/kWh	1,5	mg/kWh	4,5
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	kg/GJ	3,7	g/kWh	13,5	g/kWh	56,4
SO ₂ (Svovldioxid)	g/GJ	4,3	mg/kWh	15,5	mg/kWh	19,1
NO _x (Kvælstofilter)	g/GJ	17,2	mg/kWh	62,0	mg/kWh	278,1
CO (Kulilte)	g/GJ	16,3	mg/kWh	58,7	mg/kWh	341,1
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	g/GJ	2,1	mg/kWh	7,6	mg/kWh	35,9
Partikler	g/GJ	0,9	mg/kWh	3,4	mg/kWh	17,4
Brændsler						
Kul	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Fuelolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Gasolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Naturgas	GJ/GJ	0,05	kWh/kWh	0,05		
Affald fossil andel	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Træpiller	GJ/GJ	0,22	kWh/kWh	0,22		
Flis	GJ/GJ	0,15	kWh/kWh	0,15		
Halm	GJ/GJ	0,01	kWh/kWh	0,01		
Biolie	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Biogas	GJ/GJ	0,00	kWh/kWh	0,00		
Affald CO ₂ -neutral andel	GJ/GJ	0,12	kWh/kWh	0,12		
Energi forbrug pr. leveret varme	GJ/GJ	0,56	kWh/kWh	0,56		